

30.05.2019

Построй: гид по строительству и проектированию



Онлайн-издание для специалистов в области строительства и проектирования, сметного дела, дорожного строительства.

Утвержден новый перечень вопросов для аттестации экспертов ПД / РИИ

22 мая 2019 г. опубликован приказ Минстроя РФ от 08.04.2019 N 211/пр. Данным документом утвержден перечень вопросов для проведения проверки знаний на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий.

Новый список вопросов содержит в себе:

- 9296 вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования;
- 798 вопросов для проведения устного экзамена.

Установлено, что ответы на вопросы для тестирования, используемые на аттестационных сессиях, публикуются на официальном сайте Минстроя с даты официального опубликования настоящего приказа.

Дата начала действия приказа: 02.06.2019

Документом признаются утратившими силу:

- Приказ Минстроя РФ от 21 января 2015 г. N 24/пр;
- Приказ Минстроя РФ от 27 марта 2018 г. N 168/пр.

Здесь вы можете ознакомиться с:



[приказом Минстроя РФ от 08.04.2019 N 211/пр;](#)




[перечнем вопросов для тестирования;](#)



[перечнем вопросов для устного экзамена.](#)

Вопрос-ответ

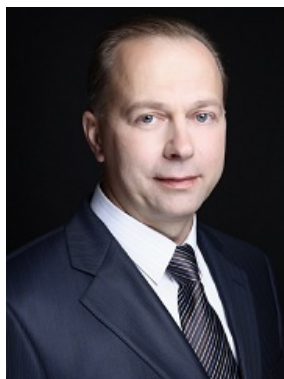

Груша Г.А.

Вопрос:

Проектируем 25-этажное монолитное здание. В СП 22.13330.2011, приложение А, дано определение «высотное здание — здание высотой более 75 м». Не понятно, до какой отметки мерить высоту здания — это может быть крыша, парапет — в нашем случае 77,7 м, в пожарных нормах высотой здания является расстояние от земли до подоконника последнего этажа, в нашем случае она — 73,5 м. Является ли проектируемое здание высотным?

Ответ:

Правила определения высоты зданий приведены в СНиП 31-01-2003, СП 54.13330.2011, СП 1.13130.2009. В соответствии с ними указанное здание не является высотным при отсутствии эксплуатируемого покрытия.

Обоснование:

Примечание к пункту 1.1 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»: «Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается».

Примечание к пункту 1.1 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»: «Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося

проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается».

Пункт 3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1): «Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия».

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных