

08.04.2020

Бури! Качай!



Самое важное и интересное для профессионалов нефтегазовой отрасли

Требования к химической и нефтегазохимической продукции, произведенной на территории РФ

Внесены изменения в «Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации»: **Раздел «Химическая и нефтегазохимическая продукция» представлен в новой редакции** (Постановление Правительства РФ от 12 марта 2020 года N 267). Изменения вступили в силу 24 марта 2020 года.

При этом ранее выданные заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ в отношении продукции, включенной в указанный раздел, а также иной продукции химической промышленности, не включенной в приложение к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719, действительны до окончания установленного срока их действия.

Напомним, постановление Правительства от 17 июля 2015 г. N 719 определяет правила сравнения российских и импортных товаров на предмет их аналогичности. Наличие или отсутствие аналога является основой для принятия решений о мерах поддержки в некоторых случаях:

- освобождение технологического оборудования, не производимого в стране, от ввозного НДС,

- разрешение закупать иностранные товары, например, станки, для нужд обороны и безопасности и т.д.

В этих целях действуют критерии отнесения промышленной продукции к не имеющей аналогов, произведенных в России.

По ссылке доступен раздел XXI Требований «Химическая и нефтегазохимическая продукция».



[О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ](#)

Также в системе «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс» вам доступны материалы:


- Критерии подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ.
- Правила выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ.
- О промышленной политике в РФ.

Если у вас не подключена система «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс», вы всегда можете получить бесплатный доступ, заполнив форму справа на странице издания.

А знаете ли вы?

Документы АО «НИИхиммаш» в системах «Техэксперт»

В составе систем «Техэксперт» теперь доступны документы, разработанные АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» — ведущий институт России по созданию систем жизнеобеспечения экипажей космических летательных аппаратов, по разработке оборудования для химической, нефтехимической, микробиологической, пищевой промышленности и охраны окружающей среды.

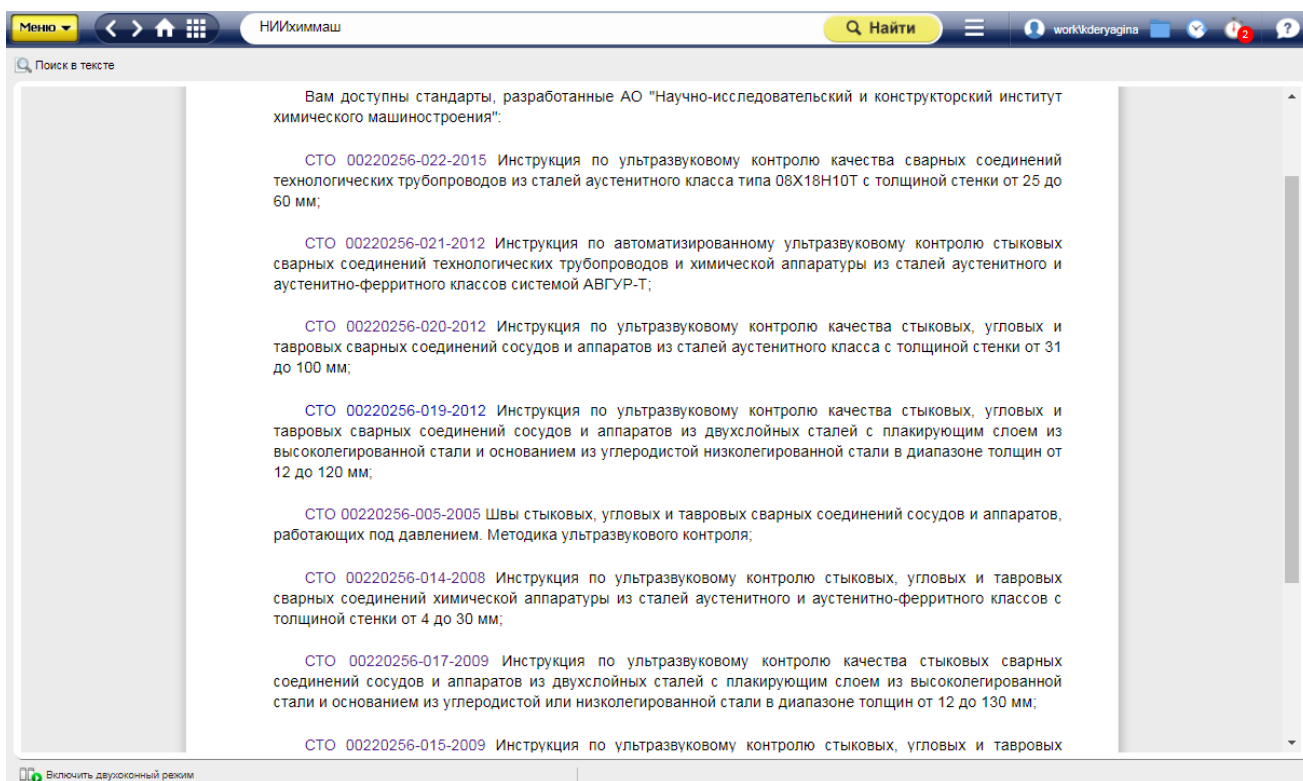


Что собой представляют документы? Это стандарты организации (СТО) по применению методики ультразвукового контроля качества сварных соединений, разработанные для различных марок стали.

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения ОАО «НИИХИММАШ» УТВЕРЖДАЮ Зам. Генерального директора ОАО «НИИХИММАШ», к.т.н.  « 20 » 2009г. СТО 00220256-014-2008 ИНСТРУКЦИЯ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ СТЫКОВЫХ, УГЛОВЫХ И ТАВРОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ИЗ СТАЛЕЙ АУСТЕНИТНОГО И АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНОГО КЛАССОВ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ ОТ 4 ДО 30 ММ ОАО «НИИХИММАШ» Начальник отдела № 23, руководитель работы, к.т.н. Начальник сектора КД	Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения ОАО «НИИХИММАШ» УТВЕРЖДАЮ Генерального директора ОАО «НИИХИММАШ», к.т.н.  « 20 » 2011г. СТО 00220256-016-2009 г. ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ СОСУДОВ И АППАРАТОВ
ОАО «НИИХИММАШ» Начальник отдела № 23 руководитель работы, к.т.н. Начальник сектора Инженер Начальник отдела стандартизации и метрологии	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ АО «НИИХиммаш» УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора АО «НИИХиммаш»  « 20 » 2015г. СТО 00220256-022-2015 Инструкция по ультразвуковому контролю качества сварных соединений технологических трубопроводов из сталей аустенитного класса типа 08Х18Н10Т с толщиной стенки от 25 до 60 мм АО «НИИХиммаш» Начальник отдела № 23, руководитель работы

Инструкции могут быть использованы как при изготовлении, ремонте, монтаже, так и при техническом диагностировании и экспертизе промышленной безопасности оборудования.


Как найти документы в системе? Достаточно ввести короткое название разработчика — института «НИИхиммаш» в строку интеллектуального поиска. Важно напомнить, что сервис «интеллектуальный поиск» доступен с вашей рабочей локации в системе и не требует специального перехода. Это делает поиск информации наиболее оперативным.

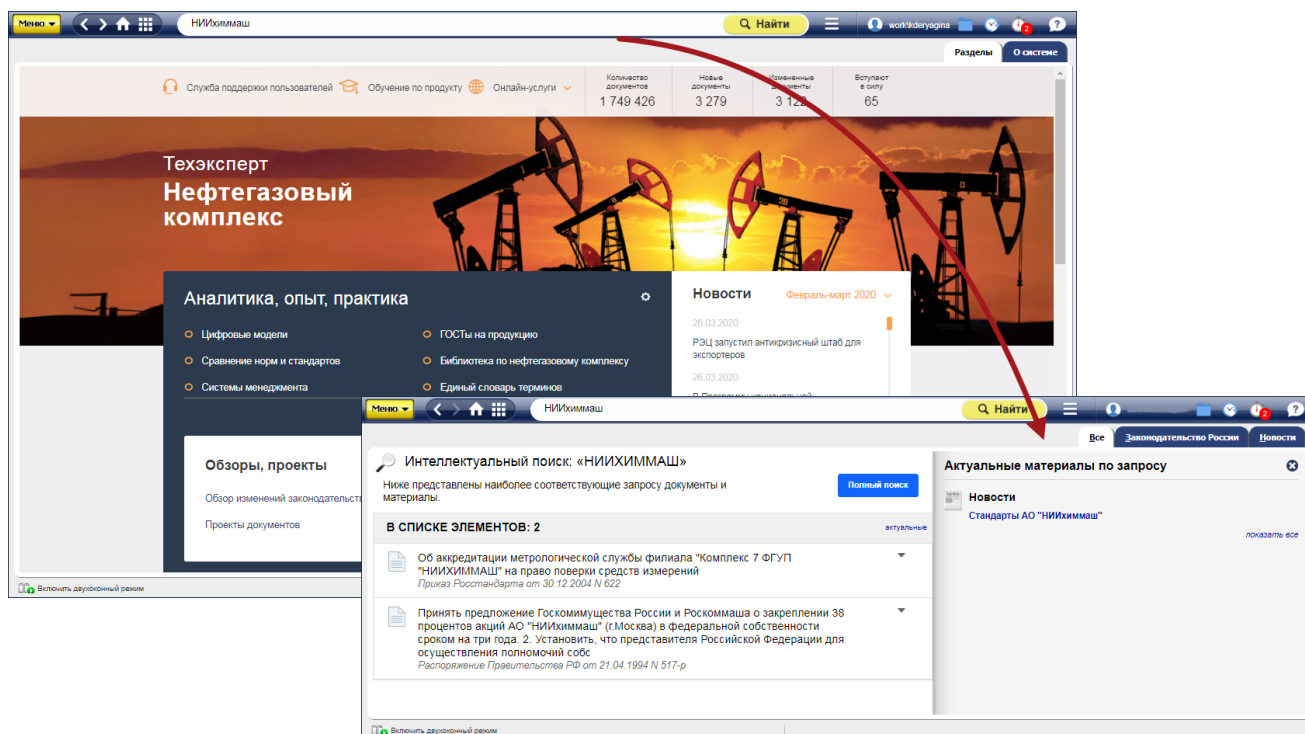

Документы включены на основе лицензионного договора с разработчиком, то есть получены из официального источника и соответствуют официальному изданию. Кроме того, планируется регулярное пополнение продуктов «Техэксперт» стандартами института.

Если у вас нет системы «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс», вы можете получить бесплатный доступ к данной системе, заполнив простую форму регистрации.

Вопрос-ответ

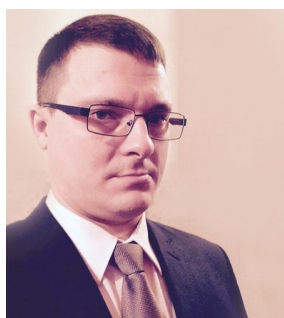

Воронков А. Ю.

Вопрос:

Какая охранная зона определена для полиэтиленовых подземных сетей газопотребления?

Ответ:

Охранные зоны для газопроводов сетей газопотребления не нормируются.

Обоснование:

Согласно п.3 ГОСТ Р 53865-2010 сетью газопотребления является технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования, и состоящий из газопроводов

и технических устройств на них. При этом в соответствии с нормативными требованиями (подп.«е» п.3, п.7 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878, далее — Правила), охранные зоны (территории с особыми условиями использования), нормируются вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов для сетей газораспределения.

В соответствии с п.2 ГОСТ Р 53865-2010, сетью газораспределения является технологический комплекс, состоящий из распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических устройств.

Если в данном случае речь идет о газопроводе-вводе, которым является газопровод, проложенный от места присоединения к распределительному газопроводу до сети газопотребления (п.24 ГОСТ Р 53865), то такой газопровод рассматривается как составная часть сети газораспределения и в этой связи в отношении данного газопровода устанавливается охранный зона по п.7 «б» Правил.

Если же газопровод не входит в состав сети газораспределения, охранный зона для него не назначается независимо от материала газопровода.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных