

17.06.2020

Бури! Качай!




Самое важное и интересное для профессионалов нефтегазовой отрасли

Росстандарт сообщил об опечатках в ГОСТ на вентили и трубопроводы

- ✓ В стандарте **ГОСТ 8946-75** «Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры» допущена опечатка. В таблице 2 ГОСТ 8946-75 для условного прохода " 10 мм строительная длина «L» должна быть не менее 20 мм.
- ✓ В стандарте **ГОСТ 8944-75** «Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические условия» допущена опечатка. В таблице 1 ГОСТ 8944-75 для условного прохода " 100 вместо значения размера " 39,5, должно быть 29,5.
- ✓ В стандарте **ГОСТ 8969-75** «Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры» допущена опечатка в пункте 2. На чертеже необходимо указывать размеры, которые будут фигурировать в обозначении сгона.
- ✓ В стандарте **ГОСТ 8107-75** «Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия» допущена опечатка: на чертеже 5 отсутствует наименование чертежа (обозначение типа корпуса вентиля над эскизом), а также отсутствует пример условного обозначения вентиля «ЛБ» для выбора типоразмера. Условное обозначение обрезиненного корпуса указано под номером 4 на чертеже.

Изменения к стандартам будут подготовлены в соответствии с ГОСТ 1.2-2015.


Уважаемый пользователь! Вам доступен информационно-справочный материал «Росстандарт информирует об ошибках в ГОСТах».

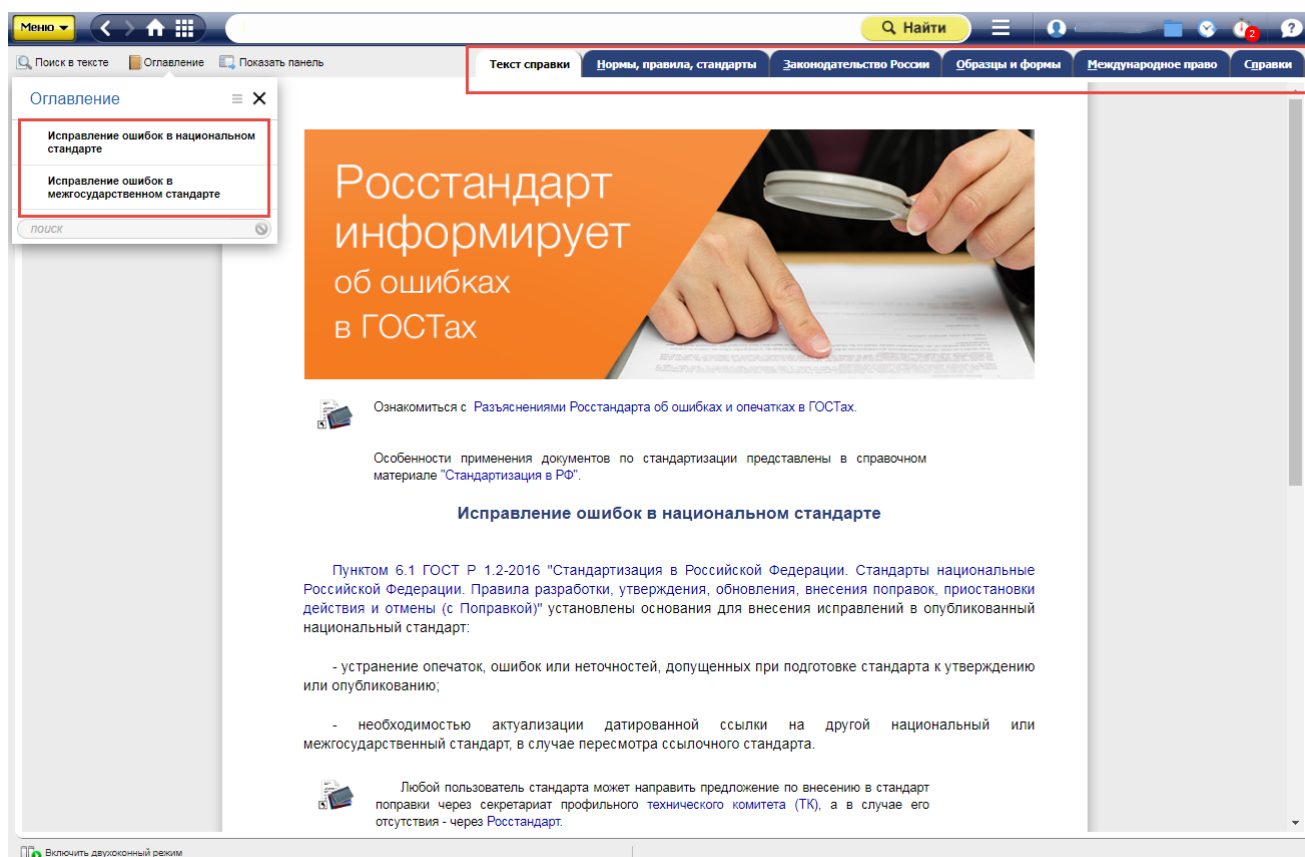

В справочном материале можно ознакомиться с подборкой разъяснений Росстандарта об ошибках и опечатках в ГОСТах, актуальным перечнем Технических комитетов по стандартизации, а также процедурой исправления ошибок в национальных и межгосударственных стандартах.

Обратите внимание! Уже опубликованы новые разъяснения Росстандарта об ошибках в стандартах: ГОСТ 8946-75, ГОСТ 8944-75, ГОСТ 8969-75, ГОСТ 8107-75.

Материал доступен на главной странице системы «Нефтегазовый комплекс» в блоке «Актуально».

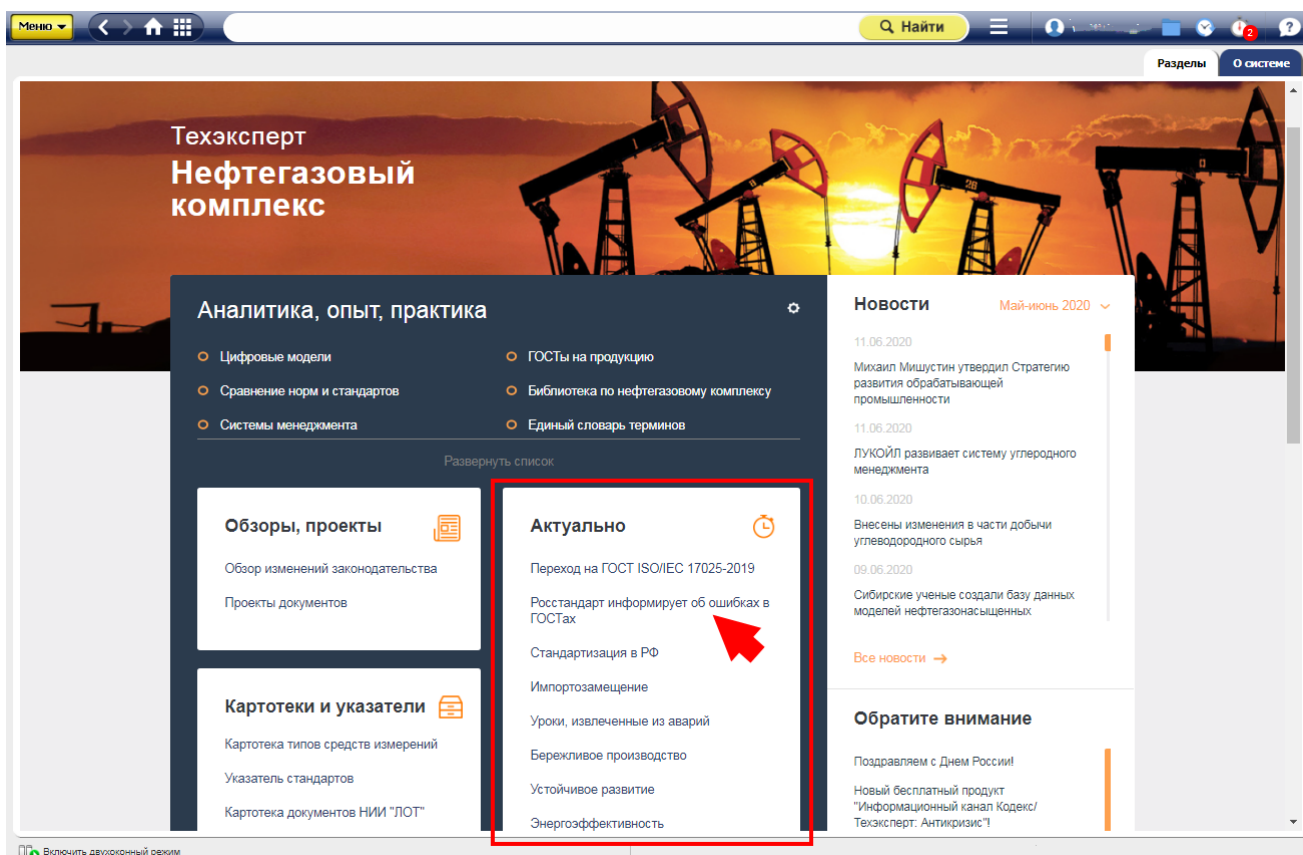

Представлена подробная информация об исправлении ошибок как в национальном стандарте, так и в межгосударственном.

Для справки. Существуют основания для внесения исправлений в опубликованный национальный стандарт:


- устранение опечаток, ошибок или неточностей, допущенных при подготовке стандарта к утверждению или опубликованию;
- необходимость актуализации датированной ссылки на другой национальный или межгосударственный стандарт, в случае пересмотра ссылочного стандарта.

Любой пользователь стандарта может направить предложение по внесению в стандарт поправки через секретариат профильного технического комитета (ТК), а в случае его отсутствия — через Росстандарт.

При возникновении дополнительных вопросов, касающихся перечисленных ГОСТов, рекомендовано обратиться в профильные техкомитеты. Дополнительную информацию о соответствующих техкомитетах, в том числе контактные данные, вы найдете в системе «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс».

Если у вас не подключена система «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс», вы всегда можете получить бесплатный доступ, заполнив форму справа на странице издания.

Вопрос-ответ

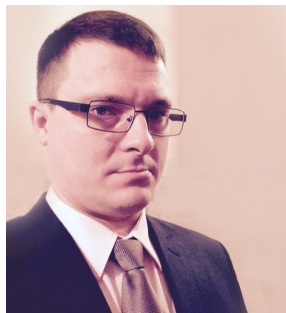

*Воронков Алексей
Юрьевич*

Вопрос:

Каким НТД регламентируется наличие пешеходных дорожек к переходным мостикам через обвалования резервуарных парков?

Ответ:

Требования к наличию пешеходных дорожек нормируются СНиП 2.11.03-93 и СП 155.13130.2014.

Обоснование:

Пунктом 3.11 СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» установлено, что для перехода через обвалование или ограждающую стену, а также для подъема на обсыпку резервуаров необходимо на противоположных сторонах ограждения или обсыпки предусматривать лестницы-переходы шириной не менее 0,7 м в количестве четырех — для группы резервуаров и не менее двух — для отдельно стоящих резервуаров.

Между переходами через обвалование и стационарными лестницами на резервуарах следует предусматривать пешеходные дорожки (тротуары) шириной не менее 0,75 м.

Пунктом 7.11 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» установлены аналогичные требования.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных