


02.11.2020

Зарядись!

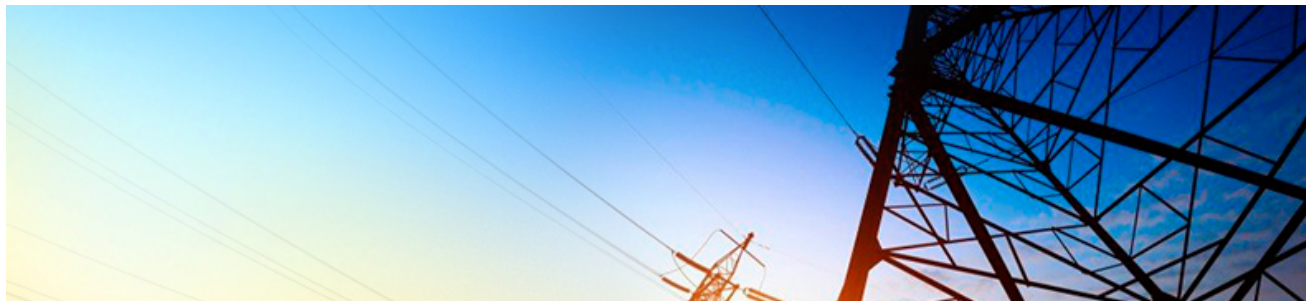

**Специализированное издание для профессионалов
энергетической отрасли**

Штрафы в области безопасности объектов ТЭК

Внесены изменения в статьи 3.5 и 20.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Изменения предусматривают административную ответственность за нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Устанавливается дифференцированная административная ответственность за нарушения, совершенные в отношении объектов низкой категории опасности (часть 1 статьи 20.30) и объектов высокой или средней категории опасности (часть 2 статьи 20.30).

При этом административная ответственность, предусмотренная статьей 20.30 Кодекса, наступает, если действия (бездействие) виновного лица не содержат уголовно наказуемого деяния.


Одновременно вносятся корреспондирующие изменения в часть 1 статьи 3.5 Кодекса, предусматривающую предельные размеры административных штрафов, которые могут быть установлены за отдельные административные правонарушения.

Дата вступления в силу — 14.04.2021.


В системах «Техэксперт» для вас подготовлен справочный материал «Безопасность гидротехнических сооружений».

Ознакомившись с материалом, вы узнаете:

- ✓ Что относится к гидротехническим сооружениям,
- ✓ Все о нормативном регулировании безопасности гидротехнических сооружений,
- ✓ О классификации гидротехнических сооружений,
- ✓ О техническом расследовании причин аварии гидротехнического сооружения.

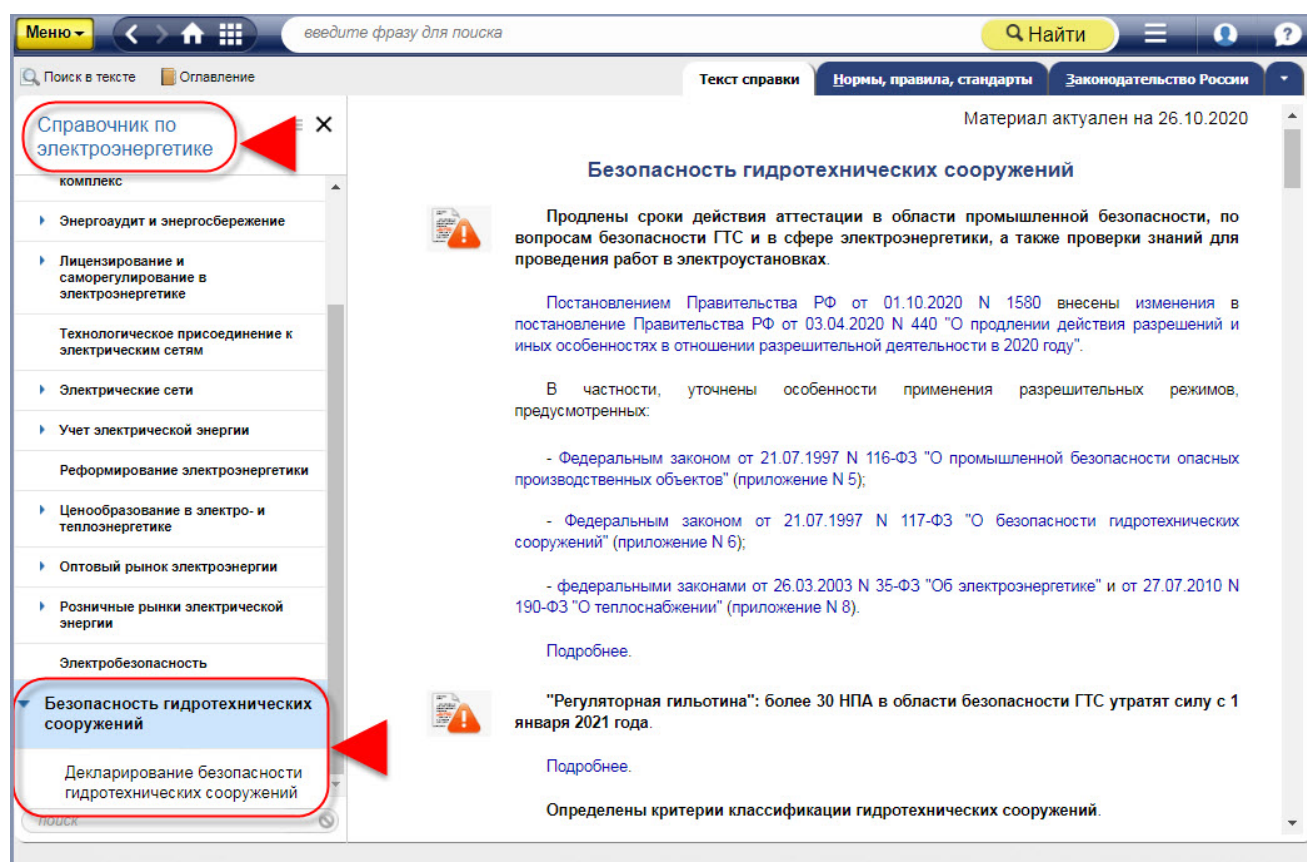

Материал расположен в информационном разделе «Справочник энергетика», доступ к которому осуществляется с главных страниц продуктов «Техэксперт: Энергетика. Премиум»/ «Техэксперт: Электроэнергетика».

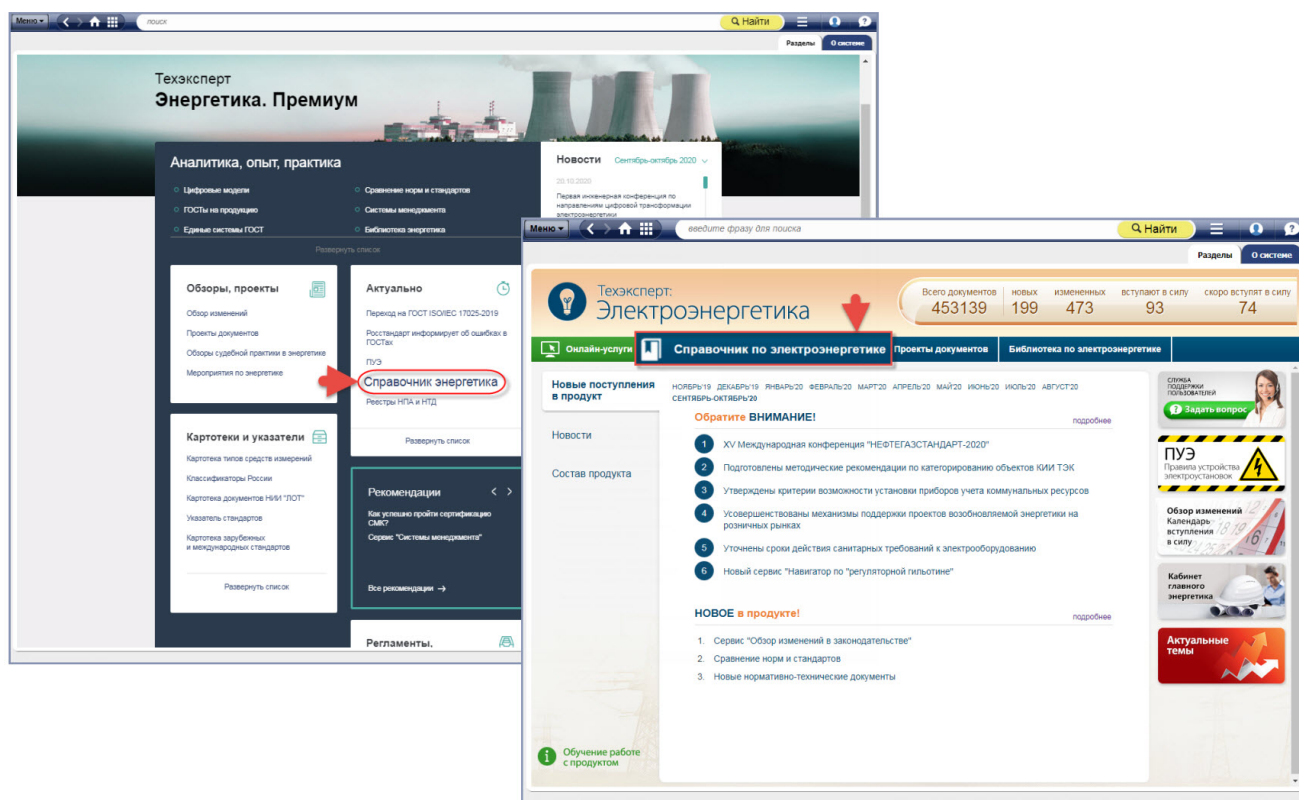

Узнайте все о безопасности объектов ТЭК прямо сейчас!

А знаете ли вы?

Новые документы в линейке систем «Техэксперт» для энергетики.



Новые документы в линейке систем для энергетики за октябрь 2020 г.

Вопрос-ответ

Вопрос:

Являемся собственниками электроустановки — ВЭЦ 38МВт. По договору передали данную электроустановку в эксплуатацию подрядной организации, подписан акт приёма-передачи. Имеем на объекте также свой персонал, функционал — инженерный контроль. Планируем проведение планового графика ППР, в частности проведение испытаний и измерений электрооборудования силами своего персонала ЭТЛ. Лицензия на право выполнения работ



Галка Е.В.

имеется. Возник вопрос — может ли эксплуатирующая организация выдавать распоряжения и наряды-допуски нашему персоналу для проведения работ в данной электроустановке?

Ответ:

Распоряжение или наряд-допуск — это письменное задание на производство работ, которое может давать работодатель (уполномоченное им лицо) работнику, состоящему с ним в трудовых отношениях. Подрядная организация, которой вы передали в эксплуатацию электроустановку ВЭЦ 38МВт, не вправе давать задания (распоряжение или наряд-допуск на работы в электроустановке ВЭЦ 38МВт) работникам, не состоящим с ней в трудовых отношениях. При проведении испытаний и измерений в электроустановке ВЭЦ 38МВт силами вашего персонала, распоряжение или наряд-допуск должен быть оформлен уполномоченным лицом вашей организации, распоряжение или наряд-допуск должен быть согласован с уполномоченным лицом подрядной организации, эксплуатирующей электроустановку ВЭЦ 38МВт.

Обоснование:

Согласно статьям 15 и 16 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее — Трудовой кодекс), трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя; трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом. Согласно пунктам 4.1, 4.2 и 4.3 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» от 24 июля 2013 года работы в действующих электроустановках должны проводиться: по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее — наряд); по распоряжению; на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; выполнение работ в месте проведения работ по другому наряду должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ), согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ. Главы V, VI, VII и XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» от 24 июля 2013 года.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных