

07.09.2021

В ответе за каждого



Специализированное онлайн-издание для специалистов в области охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

1 сентября вступили в силу новые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи работникам

Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н утверждены новые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам.



Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н

Требованиями установлено, что аптечка для оказания первой помощи работникам комплектуется следующими медицинскими изделиями:

- маска медицинская нестерильная одноразовая (в количестве 10 шт.);
- перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М (2 пары);
- устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»;
- жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения;


- бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см, также размером не менее 7 м x 14 см;
- салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16×14 см N 10;
- лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2×500 см, бактерицидный размером не менее 1,9×7,2 см, также не менее 4×10 см;
- покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160×210 см;
- ножницы для разрезания повязок.

Также в состав аптечки включается инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам.

Ранее действовавшие требования к комплектации аптечек утратили силу с 1 сентября 2021 года.

Новым приказом также определено, что аптечки, произведенные (укомплектованные) до 1 сентября 2021 года, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.

Все о первой помощи работникам вы можете найти в справочном материале «Оказание первой помощи» в системе «Техэксперт: Охрана труда».

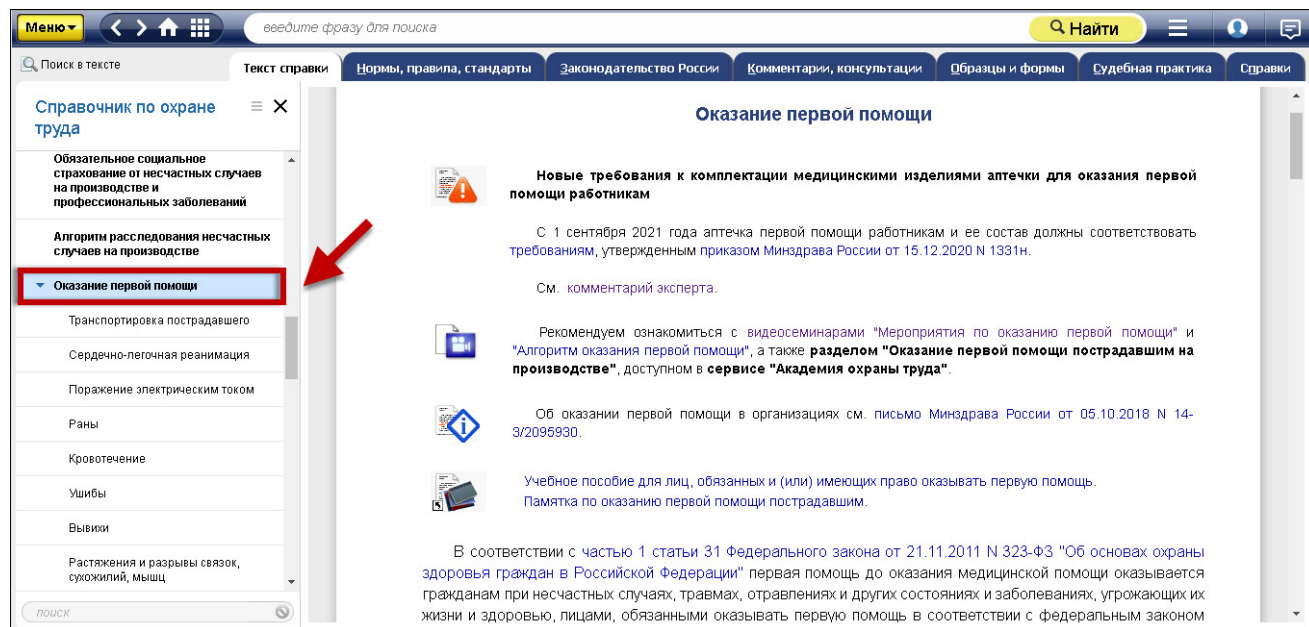

Это готовое пособие содержит информацию обо всех изменениях, которые необходимо учесть, а также ссылки на важные документы и материалы. Так, прямо из текста справки вы можете перейти к видеоинструктажу по теории и практике оказания первой помощи от инструкторов тренингового центра!

Начните работу с системой прямо сейчас!

Начать работу →

А знаете ли вы?

Новые документы в линейке систем «Техэксперт» по охране труда и безопасности



Новые документы в линейке систем по охране труда, промышленной и пожарной безопасности «Техэксперт» за август 2021 г.

Вопрос-ответ



Григорович Инга
Викторовна

Вопрос:

Что означает Рекомендуемый образец наряда-допуска на проведение газоопасных работ в ФНП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528? Если в ФНП форма наряда-допуска рекомендуемая — значит необязательная?

Ответ:

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528.

В соответствии с п.18 ФНП на проведение газоопасных работ I группы оформляется наряд-допуск на проведение газоопасных работ в двух экземплярах (рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к ФНП), предусматривающий разработку и последующую реализацию комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ.

Таким образом, образец наряда-допуска, приведенный в приложении N 2 к ФНП, является рекомендуемым, то есть — не обязательным. В данный образец допускается внесение изменений и дополнений.

ФНП устанавливают ряд обязательных требований к оформлению наряда-допуска.

Наряды-допуски на проведение газоопасных работ должны регистрироваться собственной ПАСС(Ф), созданной организацией, или иной службой, на которую возложены данные полномочия в соответствии с документами эксплуатирующей организации (филиала организации), в журнале регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ с присвоением очередного номера (п.18 ФНП).

В соответствии с п.20 ФНП наряд-допуск на проведение газоопасных работ выдается на каждое место и вид работ каждой бригаде, проводящей такие работы, и действителен в течение одной смены. Состав бригады исполнителей газоопасных работ должен быть указан в наряде-допуске.

В соответствии с п.23 ФНП наряд-допуск на проведение газоопасных работ подписывается руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на объекте которого проводится газоопасная работа, согласовывается с собственной ПАСС(Ф), аттестованной на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, либо с ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание, и утверждается руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем. Для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа допускается заменять согласование с ПАСС(Ф) на согласование с должностным лицом, дополнительно назначенным распорядительным документом эксплуатирующей организации и аттестованным на знание настоящих Правил, с уведомлением ПАСС(Ф).

Руководитель эксплуатирующей организации внутренними документами организации определяет структурные подразделения, на которые возложено согласование наряда-допуска на проведение газоопасных работ.

К наряду-допуску на проведение газоопасных работ должна быть приложена схема места проведения газоопасных работ, подписанная руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим.

При проведении работ на общих коммуникациях или на границах смежных технологических объектов, в местах пересечения коммуникаций и линейных объектов других структурных подразделений, наряд-допуск на проведение газоопасных работ согласовывается с руководителями указанных структурных подразделений. Копия схемы места проведения газоопасных работ передается руководителям структурных подразделений.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных