

07.09.2022

Бури! Качай!



Самое важное и интересное для профессионалов нефтегазовой отрасли

Актуализированы Правила поставки газа в РФ

Утверждены новые «Правила поставки газа в Российской Федерации». Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2021 года N 1901. Дата вступления в силу — 01.03.2022.

Правила определяют отношения между поставщиками и покупателями газа, в том числе газотранспортными организациями и газораспределительными организациями при поставках газа, и обязательны для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в отношениях поставки газа через трубопроводные сети.

Правила поставки газа устанавливают:

- порядок заключения договоров поставки газа;
- условия, сроки и порядок исполнения договоров поставки газа;
- порядок учета газа;
- порядок расчета за газ;
- права и обязанности сторон по договору поставки газа;
- порядок определения покупателей, обязанных обеспечить исполнение обязательств по оплате газа, поставляемого по договору поставки газа, заключенному


с поставщиком, и порядок предоставления такого обеспечения.

Постановлением признаны утратившими силу акты Правительства РФ и их отдельные положения, регулирующие аналогичные правоотношения.

Постановление имеет ограниченный срок действия, а именно 6 лет со дня его вступления в силу.

Хотите отслеживать изменения в нормативном регулировании нефтегазовой отрасли и своевременно актуализировать документацию? Воспользуйтесь сервисом **«Новые/измененные документы»**, чтобы узнать о добавлении новых и изменении документов. Специалистам больше не нужно искать документы в системе по отдельности — специальный информер на главной странице системы «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс» поможет легко и быстро отслеживать изменения и сразу переходить к текстам новых или изменённых документов.

Сервис доступен на главной странице системы «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс».

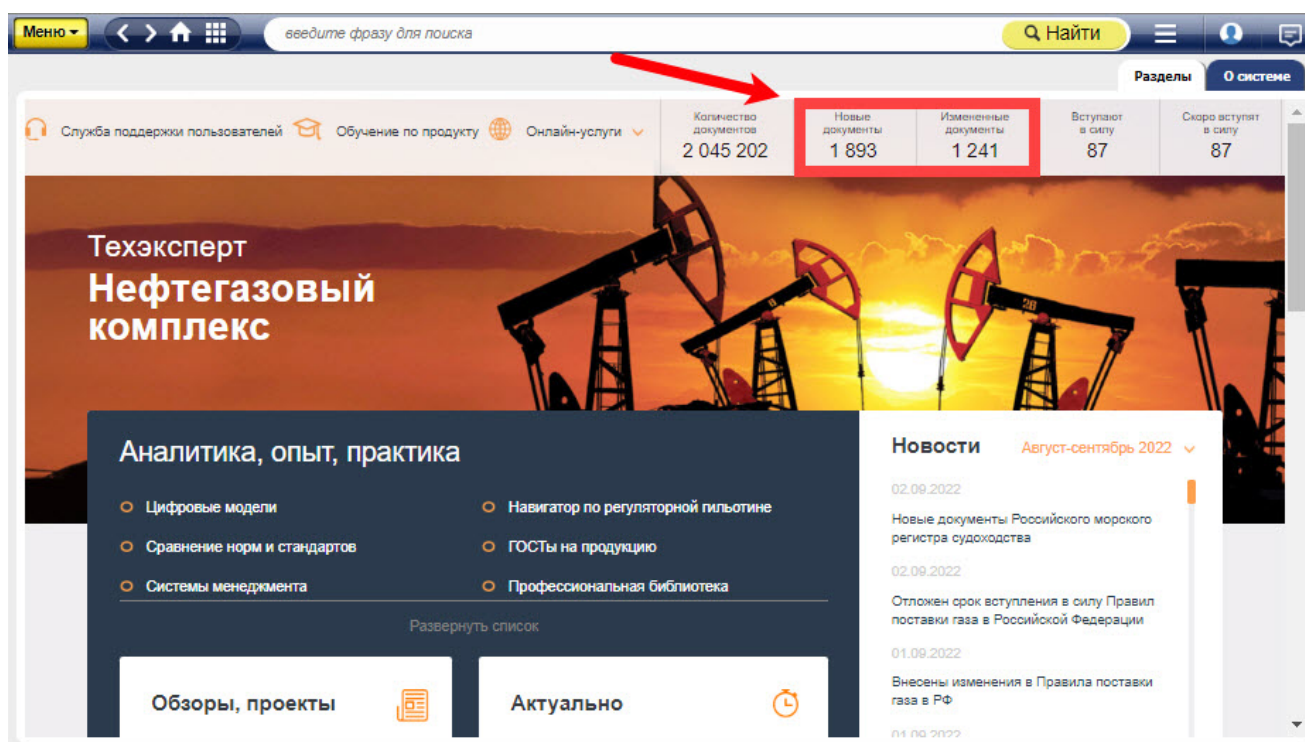

Еще не работаете с «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс»? Попробуйте **бесплатный доступ!**

А знаете ли вы?

Почему сервис «Гармонизированные стандарты» незаменим в вопросах импортозамещения

Из-за продолжающегося и возрастающего политического и экономического давления, вызванного санкциями, возник ряд ограничений, включая доступ к информации, международным стандартам и т.д., вопрос импортозамещения вышел на передний план.


Импортозамещение — это процесс, успешность которого зависит от множества факторов. Одной из мер, помогающих бизнесу в этом вопросе, становится стандартизация, включая процесс гармонизации, при которой обеспечивается не только взаимозаменяемость продукции (услуг), но и взаимное понимание результатов испытаний, а также информации, содержащейся в стандартах в сравнении с международными практиками.

Перейти от международных, региональных стандартов или стандартов иностранных государств к национальным стандартам специалистам поможет сервис «Гармонизированные стандарты» от «Техэксперт». С его помощью легко подобрать национальный стандарт, который в какой-то степени гармонизирован с международным региональным стандартом или стандартом иностранного государства. С помощью сервиса при реализации продукции или услуг специалист сможет применить вместо международных национальные или государственные стандарты стран ЕАЭС, включенные в Перечни стандартов к ТР ТС (ТР ЕАЭС), которые будут отвечать всем необходимым требованиям.

Итак, в каких случаях сервис окажется незаменимым:


- когда компания внедряет принципы импортозамещения и ранее руководствовалась международными стандартами, а сейчас необходимо обеспечить взаимозаменяемость продукции, используя национальные стандарты;
- для производства продукции нужно подобрать национальный стандарт, который гармонизирован с международным, если все положения международного стандарта невозможно применить из-за климатических, экономических или юридических факторов.

Как это работает? Все очень просто, в результатах поиска зарубежных стандартов в подсказке отображается гармонизированный с ним национальный или государственный стандарт стран ЕАЭС.

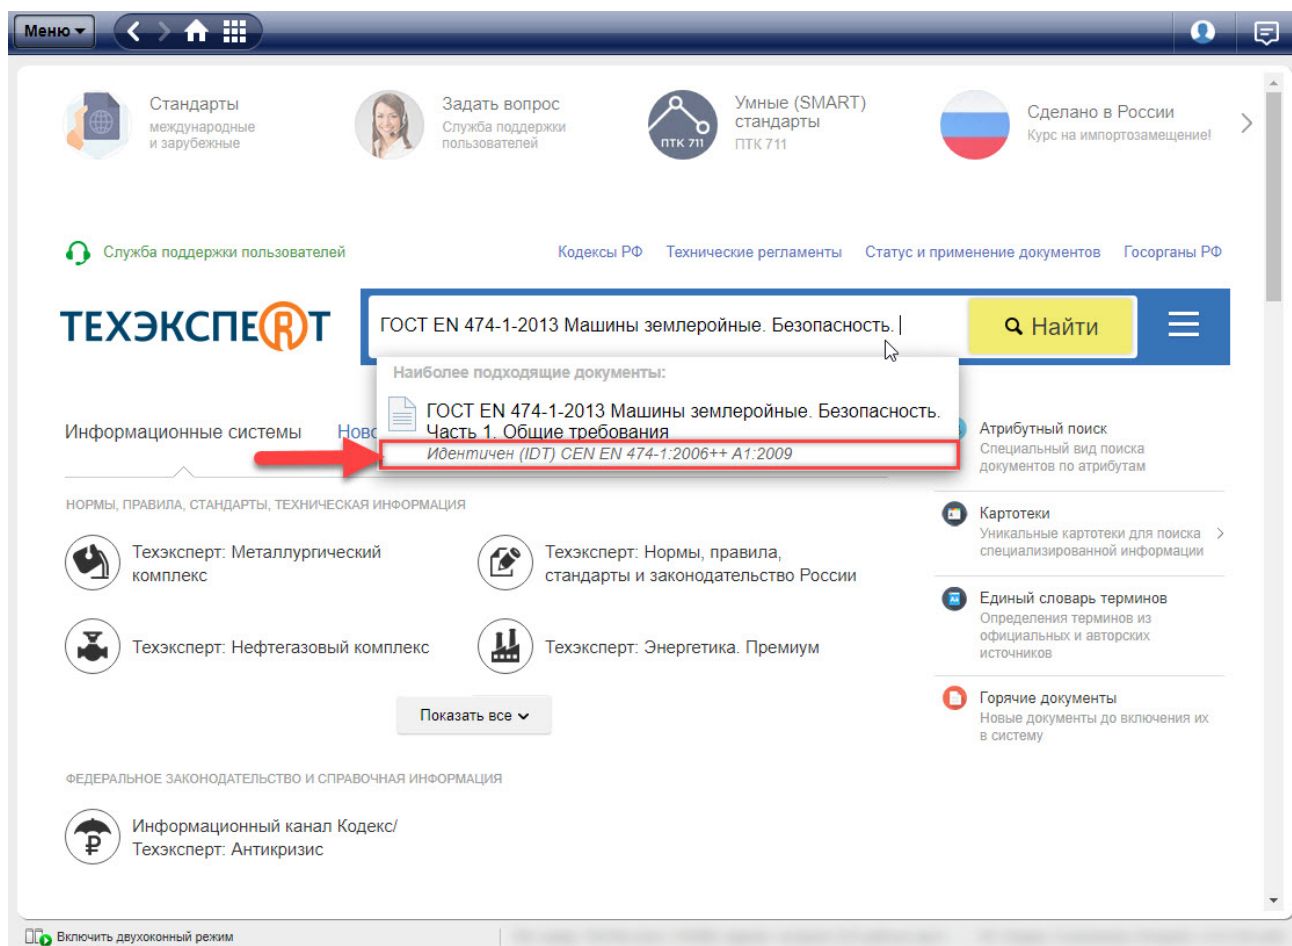

Аналогичным образом система подскажет гармонизированный стандарт и в случае поиска национального.

Также к сервису можно перейти через «Статус» выбранного документа и через текст в карточке международного стандарта.

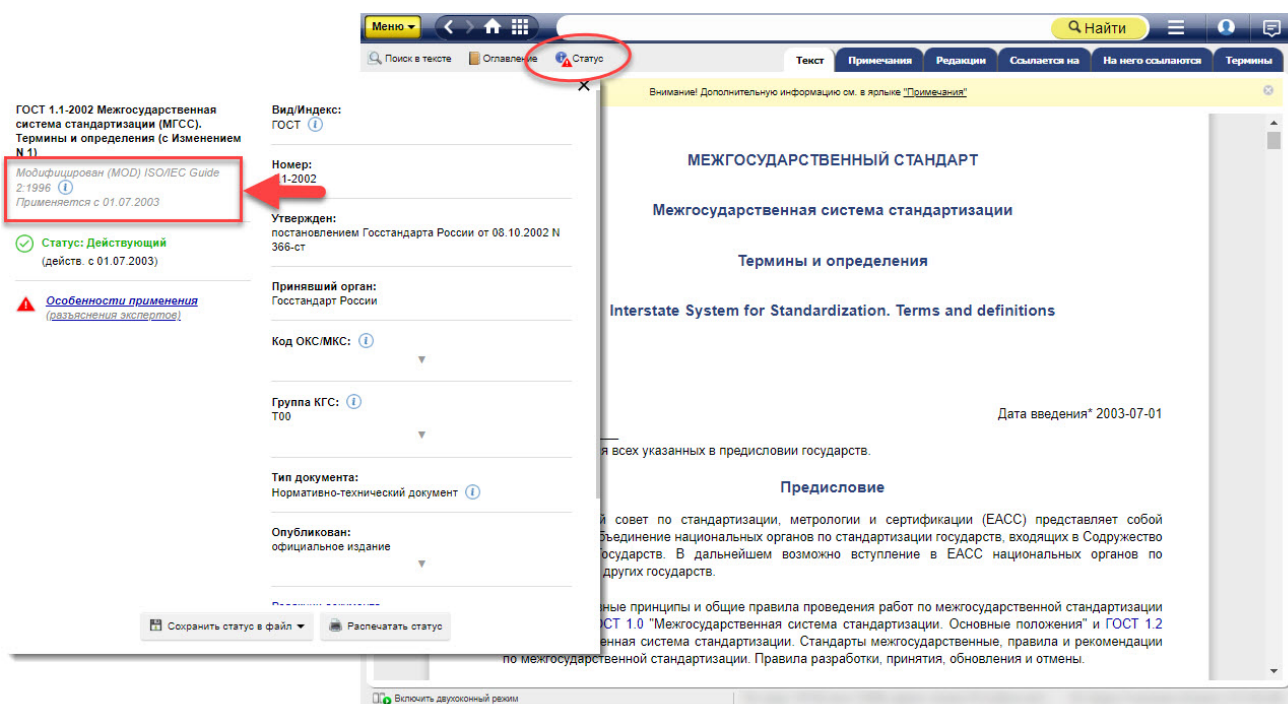


Сервис «Гармонизированные стандарты» от «Техэксперт» – ваш главный помощник в импортозамещении!

Новые документы в нефтегазовой отрасли за август



[Список новых документов](#)

Вопрос-ответ

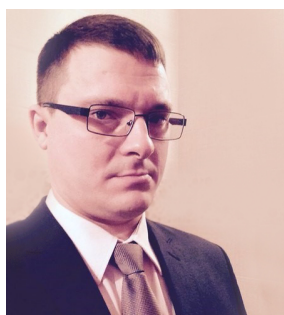

Воронков Алексей
Юрьевич

Вопрос:

Я работаю в газоспасательной службе на металлургическом предприятии. В мои служебные обязанности входит помимо иных задач и профилактика газовой безопасности. В нашем предприятии имеется такое структурное подразделение, как автозаправочная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). Соответственно, на территории АГНКС имеется такое техническое сооружение, как газовый трубопровод, выполненный из металла.

Вопрос заключается в следующем: требуется ли в обязательном порядке наличие токопроводящих перемычек на фланцевых соединениях вышеуказанного газового трубопровода? В проектной

документации токопроводящие перемычки не предусматриваются. Дайте мотивированный ответ со ссылкой на нормативно-правовые акты, регламентирующие данное направление.

Ответ:

Требование о наличии токопроводящих перемычек на фланцевых соединениях газопроводов регулируется ПУЭ и обусловлено необходимостью заземления трубопровода и уравнивания потенциалов в условиях непрерывности электрической цепи.

Обоснование:

Требование о наличии токопроводящих перемычек на фланцевых соединениях трубопроводов, включая газопроводы, вытекает из положений Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Применение данных перемычек обусловлено необходимостью заземления трубопровода и уравнивания потенциалов в условиях непрерывности электрической цепи.

Общие условия устройства основной системы уравнивания потенциалов приведены в п.1.7.82 ПУЭ.

Согласно п.1.7.83 ПУЭ, для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые проводящие части и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

Пунктом 1.7.122 ПУЭ установлено, что использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводников допускается, если они отвечают требованиям к проводимости и непрерывности электрической цепи.

Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:

- 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
- 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

В соответствии с п.1.7.139 ПУЭ, соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.

Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (в частности, к трубопроводам) выбираются такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные

значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений (п.1.7.143 ПУЭ).

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных